


RÜCKSTAU-HANDBUCH

Schutz vor Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz

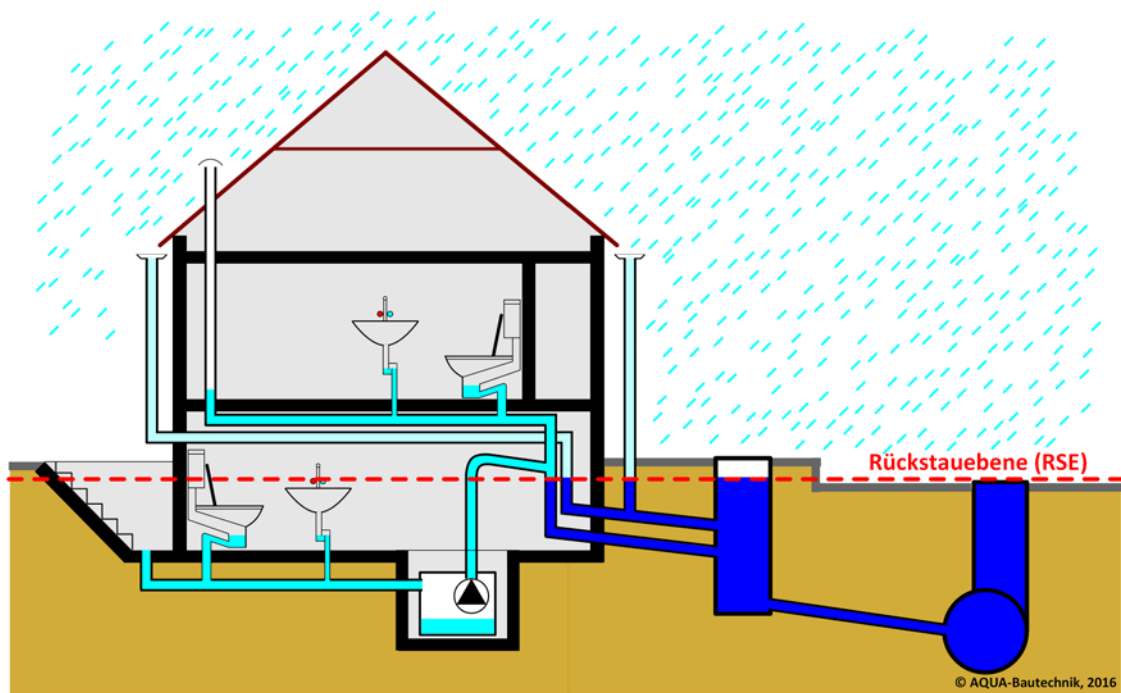

KOSTENLOSER DOWNLOAD UNTER WWW.STADTWERKE-GG.DE

AUTOR: MANFRED ABT

STAND: MAI 2017

Hinweise zum Rückstauhandbuch

Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einige Hinweise, wie Sie Ihr Haus ausreichend gegen Rückstau aus dem öffentlichen Kanalnetz schützen können.

Die Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine rechtliche Verbindlichkeit lässt sich jedoch nicht herleiten. Maßgebend sind immer die geltende Gesetzeslage, insbesondere die örtliche Entwässerungssatzung sowie die örtlichen Gegebenheiten.

Der überwiegende Teil der Informationen in diesem Handbuch wurde dem Rückstau-Handbuch der AQUA-Bautechnik GmbH entnommen.

© AQUA-Bautechnik GmbH

Rolshover Str. 45
 51105 Köln
 Tel.: 0221/87092-0
 Fax: 0221/87092-12
 E-Mail: koeln@aqua-ing.de
 Home: www.aqua-ing.de

Inhaltsverzeichnis:

1.	Häufig genannte Fragen	Seiten 1 bis 5
2.	Hebeanlagen oder Rückstauverschluss	Seiten 6 bis 10
3.	Zusammenstellung Basiswissen	Seite 11
4.	Rückstau ebene in besonderen Fällen	Seiten 12 bis 13
5.	Beispiele für Rückstausicherungen	Seiten 14 bis 18
6.	Begriffsbestimmungen	Seite 19

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie Sie dieses Erlebnis vermeiden!



Rückstauschutz ist immer möglich!

1 Häufig genannte Fragen (FAQ)

1.1 Was bedeutet „Rückstau“

Als Rückstau wird das Zurückdrücken von Abwasser aus dem öffentlichen (städtischen) Kanal in die angeschlossenen Leitungen bezeichnet. Rückstau kann z.B. durch Starkregen, Hochwasser, Verstopfungen, Kanaleinbrüche, Pumpenausfall, Fremdwasserbelastung etc. auftreten.

1.2 Ist Rückstau aus dem öffentlichen Kanal denn überhaupt möglich?

Eindeutig **JA**, bei fast allen Kanalnetzen handelt es sich um einen planmäßigen, das heißt durchaus auch gewollten Zustand, der zum Beispiel bei stärkeren Regenereignissen regelmäßig auftritt. In einem Abwasserkanal (egal ob Schmutz-, Regen- oder Mischwasser) können aber auch jederzeit Verstopfungen auftreten, die dann zu einem Rückstau führen.

1.3 Müssen öffentliche Kanäle denn nicht immer so funktionieren, dass keine Überflutungen auftreten?

Eindeutig **NEIN**, aus technischen und Kostengründen werden öffentliche Kanäle so geplant und gebaut, dass sie nur bis zu Regenereignissen einer bestimmten Stärke noch einwandfrei funktionieren. Für stärkere Regenereignisse wird ein Versagen des Systems ganz bewusst hingenommen. Dies entspricht dem Stand der Technik und ist auch sinnvoll, da dem privaten Anschlussnehmer technische Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um sich gegen Rückstau zu schützen.

1.4 Welche Rechtsgrundlage gibt es?

Maßgebend ist meist die sogenannte Entwässerungssatzung der Stadt oder Gemeinde bzw. des Kanalnetzbetreibers. Es handelt sich um sogenanntes Ortsrecht. Die Satzung stellt damit für die Bürger einer Stadt eine rechtsverbindliche Form dar. In der Entwässerungssatzung (EWS) der Kreisstadt Groß-Gerau ist unter § 5 Grundstücksentwässerungsanlagen folgendes geregelt:

Abs. 1

Grundstücksentwässerungsanlagen müssen nach den jeweiligen geltenden bau- und wasserrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Deutschen Normenausschusses geplant, hergestellt, unterhalten und betrieben werden. Bau- und Installationsarbeiten dürfen allein durch fachkundige Unternehmer ausgeführt werden.

Abs. 2

Gegen Rückstau des Abwassers aus der Abwasseranlage hat sich jeder Grundstückeigentümer selbst zu schützen.

1.5 Was ist die sogenannte Rückstauebene und wo liegt sie?

Dies ist die Höhe, bis zu der das Abwasser in den öffentlichen Abwasseranlagen bei planmäßigen und unplanmäßigen Betriebszuständen ansteigen kann und darf. Im Normalfall liegt die Rückstauebene auf Höhe der Straßenoberkante an der Anschlussstelle in den öffentlichen Kanal. Weitere Informationen unter Kapitel 4.

1.6 Gibt es Unterschiede bezüglich des öffentlichen Entwässerungssystems?

Grundsätzlich **NEIN**, die Sicherung gegen Rückstau ist erforderlich, unabhängig davon, ob man an ein Trenn- oder Mischsystem angeschlossen ist. Beim Trennverfahren müssen Sie sich in der Regel gegen Rückstau aus dem Schmutzwasserkanal, in einigen Fällen aber auch gegen Rückstau aus dem Regenwasserkanal schützen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Hofeinlauf unterhalb der Rückstauenebene liegt.

Hinsichtlich der technischen Ausführung der Rückstausicherung gibt es je nach Verfahren allerdings große Unterschiede.

1.7 Kann ich jedes Haus gegen Rückstau sichern?


Eindeutig **JA**, der hierzu erforderliche Aufwand ist aber sehr stark von der Art des Hauses und seiner Lage zum öffentlichen Kanalnetz abhängig.

1.8 Welche Ablaufstellen muss ich sichern?

Alle Ablaufstellen für Schmutzwasser oder Regenwasser, die unterhalb der Rückstauenebene liegen, müssen gegen Rückstau gesichert werden.

1.9 Welche Ablaufstellen darf ich nicht gegen Rückstau sichern?

Ablaufstellen, die oberhalb der Rückstauenebene liegen, sind nach DIN EN 12056 mit freiem Gefälle hinter einer Rückstausicherung an die Hausanschlussleitung anzuschließen. Würde man diese Ablaufstellen in Fließrichtung vor der Rückstausicherung einleiten, so würden die Abwässer aus den hochliegenden Ablaufstellen bei geschlossenem Rückstauverschluss aus den Ablaufstellen unterhalb der Rückstauenebene austreten und den Keller fluten. Es droht eine innere Überflutung. Diese nicht normgerechte Leitungsführung muss in jedem Fall korrigiert werden.

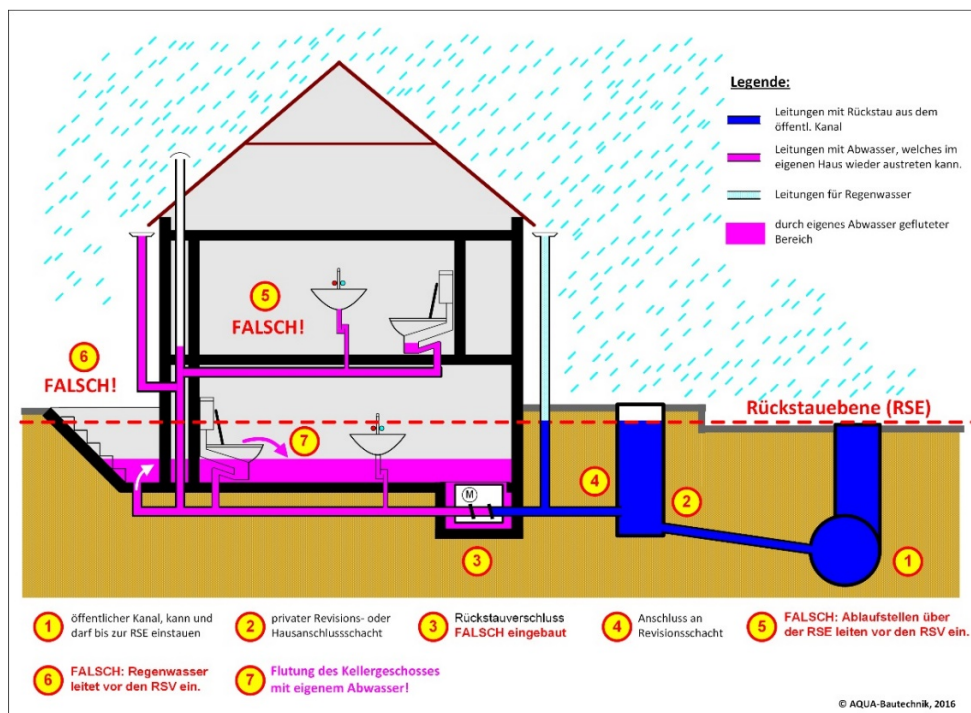



1.10 Ist der Einbau einer Rückstausicherung einfach?

NEIN, die Sicherung gegen Rückstau ist eine Angelegenheit, bei der jedes Detail beachtet werden muss. Kleinste Fehler können dazu führen, dass die gesamte Schutzeinrichtung nicht funktioniert. Und im Extremfall steht dann das neu eingerichtete Untergeschoss bis zur Decke unter Wasser.

1.11 Wie unterscheiden sich die marktüblichen Rückstausicherungen?

Hinsichtlich des Systems:

- Systeme, die nur den Durchfluss verschließen (Rückstauverschlüsse, nur im Ausnahmefall zulässig)
- Systeme, die auch bei verschlossenem Durchfluss das Abwasser aus dem Haus in den städtischen Kanal pumpen (Hebeanlagen)

Hinsichtlich des durchfließenden Abwassers:

- Systeme für fäkalienhaltiges Abwasser
- Systeme für fäkalienfreies Abwasser

Hinsichtlich der Technik:

- Schiebertechnik, eine Absperrplatte schiebt sich in den Abflussquerschnitt
- Klappentechnik, eine Absperrplatte klappt in den Abflussquerschnitt
- Quetschventile, das Rohr besteht auf einer kurzen Länge aus Gummi und wird von außen (z.B. mit Druckluft) zusammengedrückt
- Hebeanlagen, bei denen das unter der Rückstauenebene anfallende Abwasser mit einer Pumpe über die Rückstauenebene gehoben wird (Rückstauschleife)

Hinsichtlich der Bedienung:

- Systeme, die bei auftretendem Rückstau automatisch schließen
- Systeme, die manuell geschlossen werden müssen (nicht zulässig)

1.12 Welche Hersteller bieten Rückstauverschlüsse und – sicherungen an?

Beispiele ohne Wertung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

- Aco Passavant GmbH, Stadtlengsfeld
- Kessel GmbH, Lenting
- Viega GmbH & Co. KG, Attendorn
- Sentex GmbH, Wächtersbach
- con-pat GmbH, Wissen

1.13 Wie komme ich an eine gute Beratung und Ausführung?

- Bei Neubauten lassen Sie sich bitte von Ihrem Architekten oder Fachplaner genau erklären, wie er den Rückstauschutz nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 geplant hat. Hinterfragen Sie möglichst jedes Detail.
- Gute Ansprechpartner sind auch gute Fachbetriebe für Heizung, Lüftung, Sanitär, die Ihnen die Anlagen auch einbauen können.
- Kontakt zu diesen Fachbetrieben bekommen Sie z.B. über die Innung.
- Ingenieurbüros für Wasserwirtschaft.

Für Fragen rund um das Thema Rückstau stehen Ihnen die Mitarbeiter der Stadtwerke Groß-Gerau, Abt. Stadtentwässerung gerne zur Verfügung.

1.14 Wer haftet bei einem Schadensfall und kann ich mich gegen Schäden aus Rückstau versichern?

Hauseigentümer müssen gem. Gerichtsentscheid (Landgericht Coburg Az.: 120207/02) bei Kanalrückstau für die Folgen einer Kellerüberflutung selbst aufkommen. Sie können dafür nicht die Gemeinden bzw. Kommunen haftbar machen.

Wenn die Entwässerung den anerkannten Regeln der Technik entspricht kann die Gewährleistung für Installateure, Planer oder Bauträger je nach Vertrag zwei bis fünf Jahre betragen. Für den Fall, dass die Entwässerung nicht dem Stand der Technik entspricht kann die Haftung bis zu 30 Jahre betragen.

Viele Versicherungsgesellschaften bieten einen Schutz gegen rückstaubedingte Schäden über sogenannte erweiterte Elementarschadensversicherungen an. Voraussetzung für einen Versicherungsschutz ist allerdings i.d.R. eine ordnungsgemäße Absicherung des Gebäudes gegen Rückstau. Die Versicherungen können Entschädigungen einschränken oder sogar ablehnen, wenn die Grundstücksentwässerung nicht den einschlägigen Vorschriften und Regeln der Technik entspricht. Daher kann mangelnde Vorsorge schnell zu einer teuren Angelegenheit werden. Sie müssen auch damit rechnen, dass bei einem Schaden von Ihnen der Nachweis über eine ausreichende Wartung verlangt wird. Erfahrungsgemäß wird dieser Punkt oftmals nicht ausreichend beachtet, so dass im Schadensfall der Versicherungsschutz ebenfalls gefährdet ist.

1.15 Was geschieht nach dem Einbau?

Wie jede technische Anlage muss auch die Rückstausicherung regelmäßig und sorgfältig gewartet und gereinigt werden. Nach DIN EN 13564 zweimal pro Jahr. Nur so kann ein dauerhafter Schutz gegen Rückstau gewährleistet werden.

Systembedingt bietet ein Rückstauschutz mit einer Hebeanlage (bei der das unterhalb der Rückstauenebene anfallende Wasser mit Hilfe einer Pumpe über die Rückstauenebene gehoben wird) hinsichtlich der Wartung Vorteile gegenüber Rückstauverschlüssen:

- Durch mangelhafte Wartung bedingte Systemfehler werden bei der Hebeanlage in jedem Betriebszustand erkannt. Bei Versagen ist der Schaden begrenzt, da der Schutz gegen Rückstau in der Regel nicht betroffen ist und nur das eigene Abwasser nicht abgepumpt wird.
- Systemfehler bei Rückstauverschlüssen werden dagegen meist nur im konkreten Rückstaufall erkannt. Und dann ist es meist zu spät. Im Versagensfall ist dann der Schutz gegen Rückstau nicht mehr gegeben.

1.16 Gibt es sonstige Risiken der Überflutung?

In diesem Handbuch geht es hauptsächlich um den Schutz vor Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation.

Es gibt jedoch noch zwei weitere Gefahren, die zu einer Überflutung eines Gebäudes führen können:

A) Gefahr durch oberflächige Überflutung von außen

- Ein ordnungsgemäß ausgeführter Rückstauschutz verhindert, dass unterhalb der Rückstauenebene liegende Räume durch die Rohre des Kanal-Hausanschlusses geflutet werden.
- Er kann jedoch keinen Schutz gegen den Zufluss von Wasser bieten, welches dem Grundstück oder dem Gebäude auf der Geländeoberfläche zufließt.
- Entsprechende Situationen können durch Überlastungen der öffentlichen Kanalisation oder großräumige Überflutungen bei Hochwasserereignissen eintreten.
- Gegen solche Überflutungen hilft der sogenannte "gezielte Objektschutz"

B) Gefahr aus Rohrverstopfungen im privaten Bereich

- Gar nicht mal so selten treten Überflutungen in Gebäuden durch Verstopfungen von Leitungen auf.
- Ursachen sind zumeist nicht fachgerecht verlegte Abwasserleitungen oder falsche Nutzung
- Es ist nicht üblich, sich durch aufwändige Maßnahmen gegen solche Risiken zu schützen.

2 Hebeanlage oder Rückstauverschluss?


2.1 Der wichtigste Unterschied

Hebeanlagen sind in der Regel zwar etwas teurer als Rückstauverschlüsse. Dafür ist der Schutz gegen Rückstau bei einer Hebeanlage auch deutlich besser als bei einem Rückstauverschluss. Bei korrekter Ausführung findet eine vollständige hydraulische Trennung statt, so dass auch bei einem Defekt der Hebeanlage der volle Schutz gegen Rückstau sichergestellt ist.

Rückstauverschlüsse sind daher nach DIN nur dann zulässig, wenn bei einem Versagen des Rückstauverschlusses keine erhebliche Gefahr entstehen kann.

Was passiert

... wenn der Rückstauverschluss versagt?

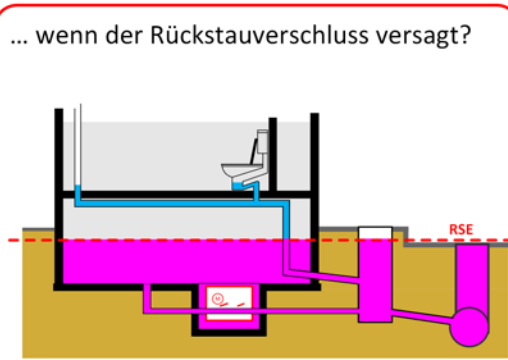


Das unterhalb der Rückstauenebene anfallende Abwasser kann nicht mehr abgeleitet werden.

Der Keller kann bis in Höhe der Rückstauenebene geflutet werden!

Dieser Fall kann z.B. durch eine Wäscheklammer ausgelöst werden, die sich unter den Absperrklappen des Rückstauverschlusses verklemmt.

... wenn die Hebeanlage versagt?

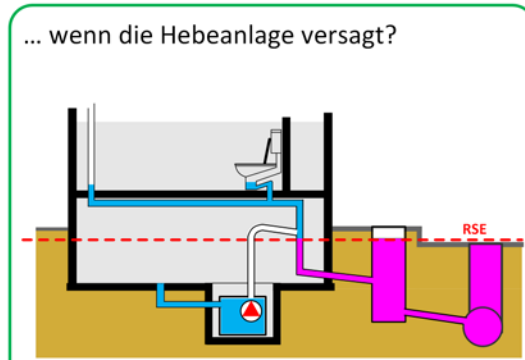

Das unterhalb der Rückstauenebene anfallende Abwasser kann nicht mehr abgeleitet werden.

Der Keller bleibt durch hydraulische Trennung zuverlässig gegen Rückstau aus dem öffentlichen Kanal geschützt!

Dieser Fall kann z.B. durch einen Defekt an der Pumpe oder Stromausfall ausgelöst werden.

© AQUA-Bautechnik, 2016

2.2 Die Unterschiede im Detail

Prinzip einer Hebeanlage:

Hebeanlagen sammeln das unter der Rückstauenebene anfallende Abwasser. Sie bestehen aus einem Sammelbehälter, einer oder zwei Pumpen, und einer Druckleitung. Bei einer richtig geplanten Hebeanlage wird das Abwasser mit Hilfe der Pumpen bis über die Rückstauenebene gehoben und fließt dann von oben in die ableitende Sammelleitung. Diese Rohrschleife nennt man Rückstauschleife.

Größter Vorteil der Hebeanlagen ist, dass sie durch eine hydraulische Trennung absolut zuverlässig gegen Rückstau schützen. Ein Rückstau kann nur in der Sammelleitung entstehen, die aber unterhalb der Rückstauenebene vollständig dicht ist. Da der Scheitelpunkt der Rückstauschleife oberhalb des maximalen Wasserspiegels im öffentlichen Kanal liegt kann das Wasser nicht in die gefährdeten Räume fließen.

Wichtigster Vorteil: Mit einer Hebeanlage ist der Rückstauschutz auch dann gewährleistet, wenn die Anlage außer Betrieb oder defekt ist. Das anfallende Abwasser kann dann allerdings nicht mehr weggepumpt werden, diese Mengen sind allerdings meist so gering, dass der Fehler auffällt, bevor es zu einem großen Schaden kommt.

Prinzip der Rückstauverschlüsse:

Rückstauverschlüsse unterbrechen den Durchfluss in rückstaugefährdeten Abwasserleitungen durch Klappen, Schieberplatten oder Quetschventile.

Wichtigster Nachteil: Mit Rückstauverschlüssen gibt es keinen Schutz gegen Rückstau mehr, wenn sie außer Betrieb oder defekt sind. Mit Ausnahme von Quetschventilen besitzen sie bewegliche Teile, die im Abwasser betrieben werden müssen und damit besonders störanfällig sind.

Die wesentlichsten Unterschiede:

	Hebeanlagen	Rückstauverschlüsse
Rückstauschutz bei Defekt	voller Schutz auch bei Defekt	kein Schutz bei Defekt
Erkennbarkeit Defekt	immer, da das eigene Abwasser nicht mehr abgepumpt werden kann	Defekte werden meist erst im Rückstaufall durch Versagen der Anlage erkannt
Wartung	erforderlich	erforderlich
Einschränkungen	keine Einschränkungen	nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig
unsere Empfehlung	immer, soweit technisch möglich	nur, wenn Hebeanlage technisch nicht geht



2.3 Planung und Einsatz von Hebeanlagen

Hebeanlagen bieten den besten Schutz, müssen aber genau geplant werden. Die Planung sollten Sie unbedingt einem Fachmann überlassen.

Einige Kernpunkte für die Planung:

- Räume für Abwasserhebeanlagen müssen ausreichend groß sein. Nach DIN EN 12056-4 soll neben und über allen zu bedienenden Teilen ein Arbeitsraum von mind. 60 cm zur Verfügung stehen.
- Bei fäkalienhaltigem Abwasser dürfen die Sammelbehälter nicht baulich mit dem Gebäude verbunden sein, ein einfacher Pumpensumpf ist hier also nicht möglich.
- Im Zulauf zur Hebeanlage ist ein Absperrschieber einzubauen.
- Im Ablauf der Hebeanlage sind ein Rückflussverhinderer und ein Absperrschieber einzubauen.
- Die Druckleitung der Hebeanlage muss mit der Sohle der Rückstauschleife über die Rückstauenebene geführt werden, 20 cm höher sind auch nicht falsch.
- Wenn die Rückstauenebene oberhalb des Erdgeschossbodens liegt kann die Rückstauschleife auch in einer Wand oder im Außenbereich angebracht werden.

2.4 Planung und Einsatz von Rückstauverschlüssen

Einsatzvoraussetzungen:

Ein Rückstauverschluss kann gemäß DIN EN 12056-4:2000 nur dann eingesetzt werden, wenn:

- a) Gefälle zum öffentlichen Abwasserkanal besteht
- b) die geschützten Räume von untergeordneter Nutzung sind, d.h. dass keine wesentlichen Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner bei Überflutung der Räume beeinträchtigt werden
- c) der Benutzerkreis klein ist und diesem ein WC oberhalb der Rückstauenebene zur Verfügung steht
- d) bei Rückstau auf die Benutzung der rückstaugefährdeten Ablaufstellen verzichtet werden kann.

Es müssen alle Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein, damit der Einsatz eines Rückstauverschlusses zulässig ist.



Typen von Rückstauverschlüssen gem. DIN EN 13564-1:2002 (D):

Typ 0	Rückstauverschluss für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit nur einem selbsttätigen Verschluss.
Typ 1	Rückstauverschluss für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit einem selbsttätigen Verschluss sowie einem Notverschluss, wobei dieser Notverschluss mit dem selbsttätigen Verschluss kombiniert sein darf.
Typ 2	Rückstauverschluss für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit zwei selbsttätigen Verschlüssen sowie einem Notverschluss, wobei dieser Notverschluss mit einem der beiden selbsttätigen Verschlüsse kombiniert sein darf.
Typ 3	Rückstauverschluss für die Verwendung in horizontalen Leitungen mit einem durch Fremdenergie (elektrisch, pneumatisch oder andere) betriebenen selbsttätigen Verschluss und einem Notverschluss, der <u>unabhängig</u> vom selbsttätigen Verschluss ist.
Typ 4	Rückstauverschluss, der in Ablaufgarnituren oder Bodenabläufen eingebaut ist, mit einem selbsttätigen Verschluss und einem Notverschluss, wobei dieser Notverschluss mit dem selbsttätigen Verschluss kombiniert sein darf.
Typ 5	Rückstauverschluss, der in Ablaufgarnituren oder Bodenabläufen eingebaut ist, mit zwei selbsttätigen Verschlüssen und einem Notverschluss, wobei dieser Notverschluss mit einem der beiden selbsttätigen Verschlüsse kombiniert sein darf.

Anwendungsbereiche nach DIN 1986-100:

Anwendungsbereich	Zur Anwendung freigegebene Typen nach DIN EN 13564-1
Fäkalienfreies Abwasser und Niederschlagswasser	Typen 2, 3 und 5
Fäkalienhaltiges Abwasser	Typ 3 mit Kennzeichnung "F"
Regenwassernutzungsanlage	Typen 0, 1, 2

2.5 Nutzung der zu schützenden Räume

Rückstauverschlüsse dürfen nach DIN nur eingesetzt werden, wenn

die geschützten Räume von untergeordneter Nutzung sind, d.h. dass keine wesentlichen Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner bei Überflutung der Räume beeinträchtigt werden.

Vor dem Einsatz eines Rückstauverschlusses statt einer höherwertigen Hebeanlage ist somit zu klären, ob die geschützten Räume von untergeordneter Bedeutung sind.

Zu klären sind in diesem Zusammenhang zwei Fragen:

1. Frage: Was sind die "geschützten Räume"?

- Geschützte Räume sind alle Räume, die bei einem Rückstauereignis geflutet werden können, wenn der Rückstauschutz fehlt oder nicht funktioniert.
- Es handelt sich also nicht nur um den Raum, in dem das Wasser im Falle des Rückstaus aus der Ablaufstelle austritt sondern auch um alle Räume, in die das Wasser fließen kann.
- Konkret bedeutet dies z.B.: Nicht nur die Waschküche mit dem Bodenablauf ist ein geschützter Raum, sondern auch jeder andere Raum auf der gleichen oder tiefer liegenden Ebenen, wenn das Wasser aus der gefluteten Waschküche z.B. in die anderen Räume fließen kann. Geschlossene Türen sind dabei kein Hindernis.

2. Frage: Wann ist ein Raum von "untergeordneter Bedeutung"?

- die Norm definiert dies so: Es dürfen bei einer Überflutung der Räume keine wesentlichen Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner gefährdet werden.
- Wesentliche Sachwerte: Ohne Angabe eines konkreten Wertes ist die Bewertung schwierig. Der Autor stimmt mit der Einschätzung des Kommentars zu den maßgebenden DIN-Normen überein, dass z.B. bei Wohnräumen oder einer Küche von wesentlichen Sachwerten gesprochen werden muss. ¹
- Gesundheit der Bewohner: Eine Überflutung von Wohnräumen führt immer zu einer Gefährdung der Gesundheit der Bewohner:
 - Bei einer Flutung mit fäkalienhaltigem Abwasser ist eine Kontamination mit Krankheitserregern zu befürchten.
 - Aber auch bei einer Flutung mit fäkalienfreiem Abwasser ist die Gesundheit der Bewohner gefährdet, weil wegen der Durchfeuchtung der Räume Schimmelbildung zu befürchten ist.

¹ Heinrichs, Rickmann, Sondergeld, Störrlein: Gebäude- und Grundstücksentwässerung, Kommentar zur DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4, Beuth-Verlag



3 Zusammenstellung Basiswissen

1	Notwendige Schutzbereiche: <ul style="list-style-type: none"> • Alle Ablaufstellen oberhalb der Rückstauenebene sind in freiem Gefälle an den öffentlichen Kanal anzuschließen • Alle Ablaufstellen unterhalb der Rückstauenebene sind gegen Rückstau zu schützen
2	Unterschiede: <ul style="list-style-type: none"> • Eine Hebeanlage bietet Schutz, auch wenn sie defekt ist • Bei einer Hebeanlage erkennt man einen Defekt jederzeit, sie fördert einfach kein Wasser • Ein Rückstauverschluss darf nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen eingebaut werden • Ein Rückstauverschluss bietet nur dann Schutz, wenn er intakt ist • Einen Defekt an einem Rückstauverschluss erkennt man oft erst durch Schaden bei Rückstau
3	Deshalb unsere Empfehlung <ul style="list-style-type: none"> • Wenn möglich eine Hebeanlage mit Rückstauschleife einbauen • Einen Rückstauverschluss nur dann wählen, wenn eine Hebeanlage technisch nicht möglich ist
4	Rückstauverschluss bei fäkalienhaltigem Abwasser: <ul style="list-style-type: none"> • Zulässig ist nur ein Rückstauverschluss vom Typ 3 mit Kennzeichnung F: Ein mit Fremdenergie betriebener selbsttätiger Verschluss und ein davon unabhängiger Notverschluss
5	Wartung: <ul style="list-style-type: none"> • Alle Rückstausicherungen müssen regelmäßig gewartet und überprüft werden

4 Rückstau ebene in besonderen Fällen


Im Normalfall liegt die Rückstau ebene auf Höhe der Straßenoberkante an der Anschlussstelle in den öffentlichen, städtischen Kanal. Auf dieser Höhe kann das in den Kanälen anstauende Wasser in der Regel austreten und sich breitflächig verteilen.

Dies muss aber nicht immer so sein, insbesondere bei geneigtem Gelände.

Wir empfehlen daher, sich vom Betreiber des öffentlichen Kanalnetzes die maßgebende Rückstau ebene für den eigenen Anschluss schriftlich angeben zu lassen.

Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele zur Lage der Rückstau ebene in besonderen Fällen.


4.1 Rückstau ebene bei starkem Längsgefälle der Straße

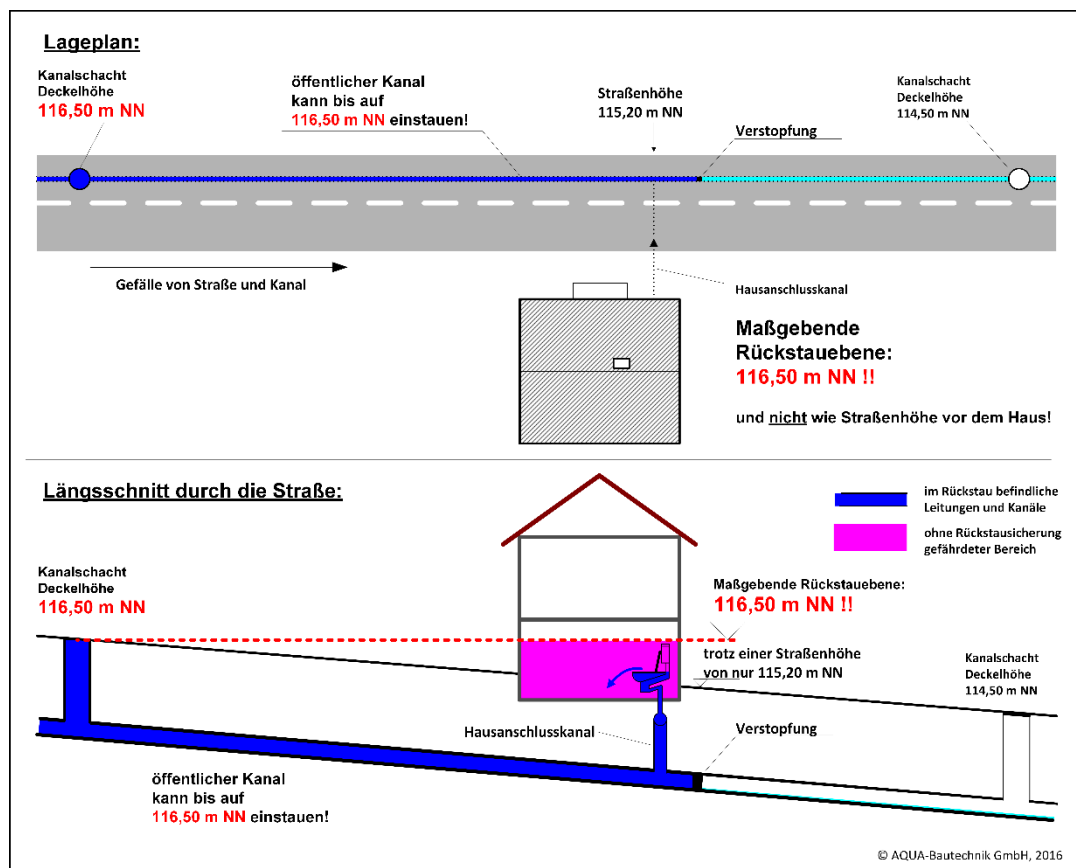

In diesem Beispiel wird die Höhe der Rückstau ebene durch die Höhe des bergauf liegenden Kanalschachtes definiert, d.h. dies ist die erste Stelle, an der das Wasser aus dem Kanalnetz auf die Geländeoberfläche austreten kann. Die maßgebende Höhe kann aber auch durch einen an den Kanal angeschlossenen Straßeneinlauf definiert werden, wenn dieser zwischen Anschlussstelle und dem oberhalb liegendem Schacht liegt.

4.2 Rückstauenebene bei Gefälle quer zur Straße

In dieser Situation sind die hangabwärts gelegenen Gebäude deutlich höher rückstaugefährdet als die Gebäude oberhalb der Straße.

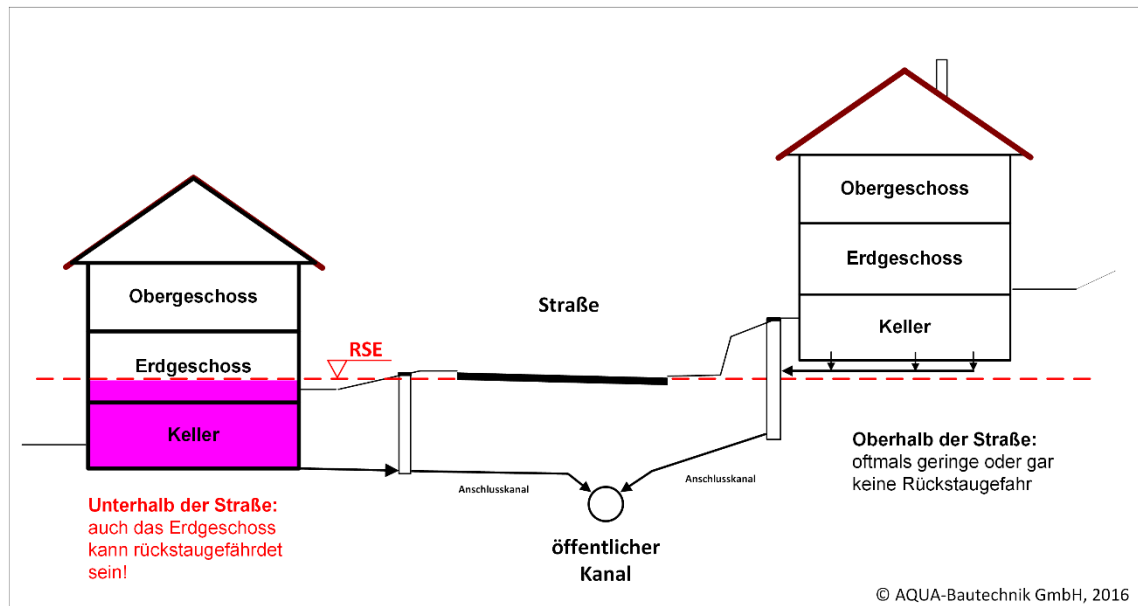


Aus der Grafik wird auch erkennbar, dass die Rückstauproblematik sich nicht immer nur auf das Kellergeschoss beschränkt, sondern auch die Räume im Erdgeschoss gefährdet sein können.

5 Beispiele für Rückstausicherungen

Nachfolgend werden einige typische Beispiele dargestellt:

5.1 So ist es falsch, ohne Rückstausicherung

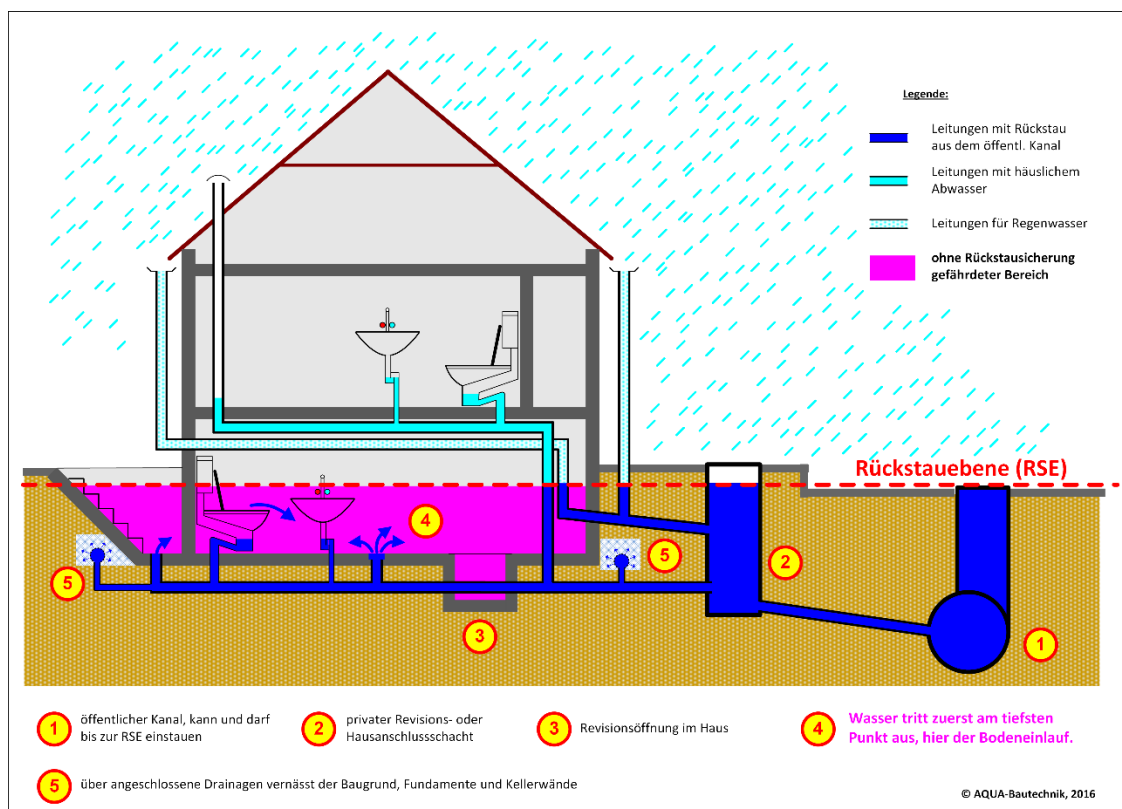

Bei hoher Auslastung des öffentlichen Kanals steigt der Wasserspiegel im Kanalrohr bis über die Höhe des Kellerfußbodens. Wenn es jetzt ungesicherte Abläufe oder undichte Stellen in den Rohren gibt, tritt das Wasser in großen Mengen im Keller aus.

Ggf. angeschlossene Drainagesysteme werden bei Rückstau ebenfalls geflutet und vernässen dann den Baugrund, die Fundamente und die Kellerwände.

Diese Drainagen dürfen in der Regel auch gar nicht an den Kanal angeschlossen sein.

Siehe aktuelle Entwässerungssatzung der Kreisstadt GG § 7 Abs. 7:

Das Einleiten unverschmutzten Wassers (z. B. Grundwasser, unverschmutztes Drainage- oder Kühlwasser) in die Abwasseranlage kann ausnahmsweise nach Genehmigung der Stadt zugelassen werden, wenn die sonstigen Voraussetzungen der § 7 („Allgemeine Einleitungsbedingungen“) und § 8 („Besondere Einleitungsbedingungen für nicht häusliches Abwasser“) erfüllt sind.

Auch wenn es zu einer Verstopfung in der eigenen Anschlussleitung kommt, besteht die Gefahr einer Flutung des Kellergeschosses. Dann kann das Abwasser aus den oberen Geschossen nämlich nicht mehr zum öffentlichen Kanal abfließen und tritt im Keller aus dem Bodenablauf aus.


5.3 Der einfachste Fall: Neubau

Die beste Lösung besteht darin, die Sammelleitung für die Abwässer des Hauses druckdicht direkt unterhalb der Kellerdecke zu verlegen. Wenn die Fußbodenhöhe des Erdgeschosses dann (wie bei den allermeisten Gebäuden) höher als die Straße liegt, besteht keine Gefahr mehr.

Die im Keller anfallenden Abwässer (Waschmaschine, Waschbecken, Kelleraußentreppe, Garagenzufahrt) sind mengenmäßig gering und müssen gemäß DIN EN 12056-4 mit einer Abwasserhebeanlage über die Rückstauenebene gehoben werden.

Das Regenwasser der Kelleraußentreppe darf auch versickert werden, hierfür muss man aber absolut sicher sein, dass der Grundwasserstand niemals zu hoch steigen kann. Sonst wird aus der Versickerung ein munter sprudelnder Brunnen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass über die Kelleraußentreppe nicht der Oberflächenabfluss vom Hof oder aus dem Garten zulaufen kann.


Fällt im Keller fäkalienhaltiges Abwasser an, so muss die Hebeanlage hierfür ausdrücklich geeignet sein.

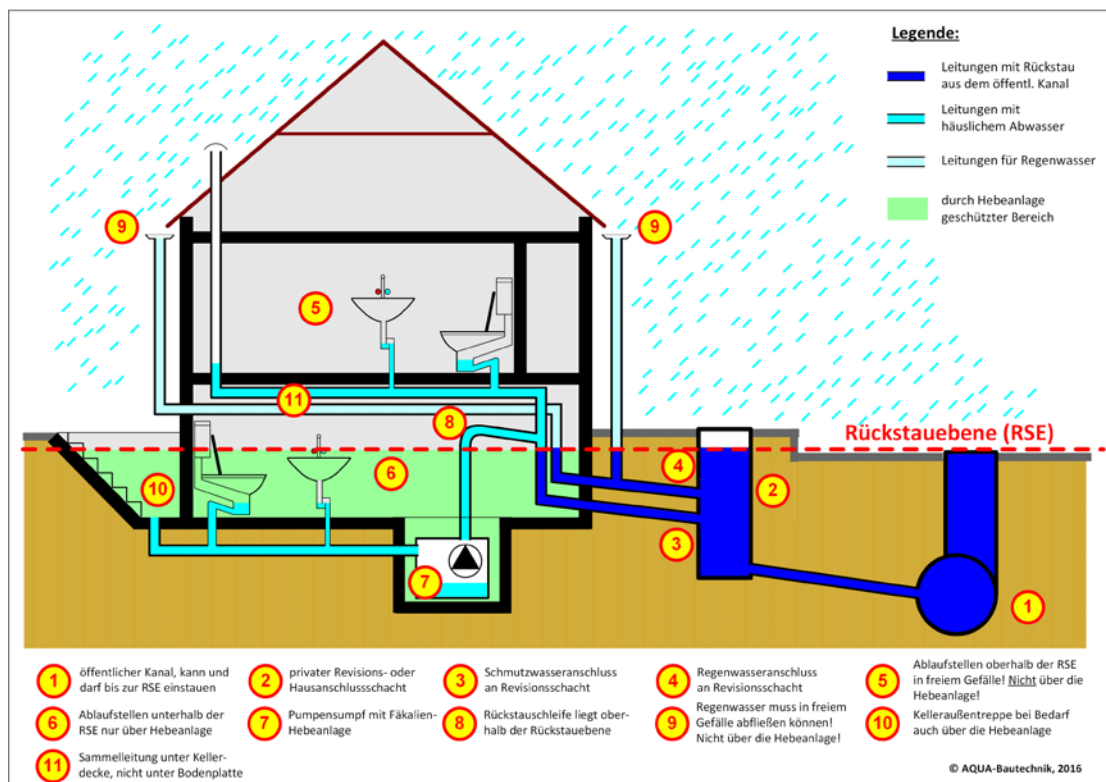

5.4 Sehr häufig: Altbau

Grundleitung unter der Kellersohle, Ablaufstellen im Keller und Regenfallrohre vorne und hinten

Wenn für die unterhalb der Rückstauenebene liegenden Ablaufstellen der Einbau einer Abwasserhebeanlage nicht möglich ist müssen diese Ablaufstellen mit einem automatisch arbeitenden Rückstauverschluss gesichert werden. Möglich ist die Sicherung an jedem einzelnen Ablauf (Bodeneinlauf, Waschmaschine, Waschbecken etc.).

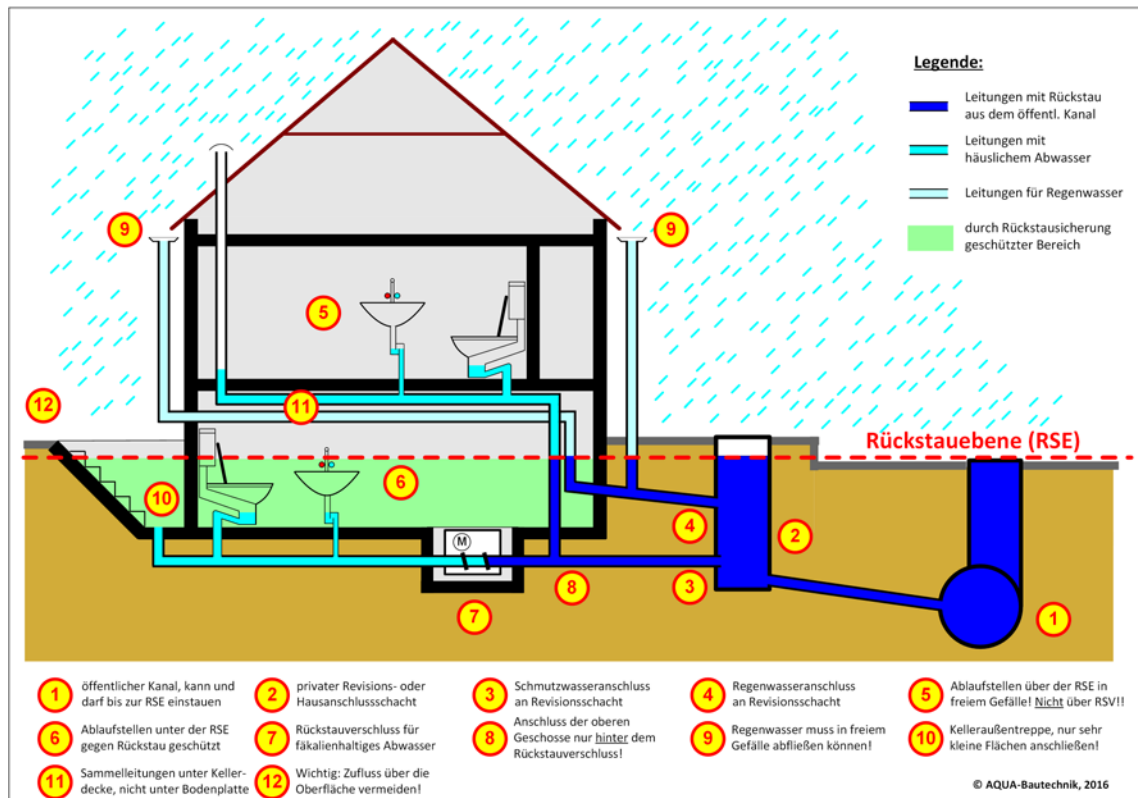

Besser ist der Einbau nur einer automatisch schließenden Sicherung an der Stelle, wo die Grundleitung das Haus verlässt.

Bei beiden Lösungen dürfen alle Fallrohre von Ablaufstellen oberhalb der Rückstauenebene nur hinter dem Rückstauventil (in Fließrichtung gesehen!) angeschlossen werden. Hierfür sind ggf. neue Leitungen am Haus vorbei oder unter der Kellerdecke zu verlegen. Macht man dies nicht, so läuft der Keller zwar nicht mit Abwasser aus dem öffentlichen Kanal voll, aber das eigene Abwasser kann auch nicht mehr abfließen und strömt in den eigenen Keller.

Grundsätzlich gilt jedoch auch bei Altbauten, dass nur eine Hebeanlage einen wirksamen Schutz gewährleisten kann. Wir empfehlen Ihnen sich von einem guten fachkundigen Unternehmen zu den Möglichkeiten einer geeigneten Lösung beraten zu lassen.

Für das Regenwasser der hinteren Dachflächen bietet es sich oft an, dieses Wasser nicht mehr an den Kanal anzuschließen sondern in ausreichendem Abstand vom Haus im Garten zu versickern.

5.5 Der schwierigste Fall: Altbau mit Grundleitung unter der Kellersohle und innenliegenden Regenfallrohren

Betroffen sind vor allem Bungalows, wie sie in der Mitte des 20. Jahrhunderts gebaut wurden. Das Regenwasser des Flachdaches wird in der Hausmitte gesammelt und fällt dann in einem Fallrohr bis unter die Kellersohle. Hier fließt es in die Grundleitung, an die auch die häuslichen Sanitäranlagen angeschlossen sind.

Diese Anordnung widerspricht schon der Grundregel, dass bei einer Mischkanalisation Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen erst außerhalb des Gebäudes zusammengefasst werden sollen.

Hier sind individuelle Lösungen zu finden. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich mit einem guten Fachmann in Verbindung zu setzen.

Um teure und betriebsaufwändige Lösungen zu vermeiden, empfehlen wir abzuklären, ob die auf dem Dach anfallenden Wässer vom innenliegenden Fallrohr abgeklemmt werden können.

6 Fachbegriffe zum Thema Rückstau

Fachbegriff	Bedeutung
Abwasser	Häusliches und gewerbliches Schmutzwasser, gesammeltes Regenwasser und Mischungen aus Schmutz- und Regenwasser
Mischsystem, auch Mischverfahren	Systeme mit gemeinsamer Ableitung von Schmutz- und Regenwasser
Trennsystem, auch Trennverfahren	Abwassersysteme mit getrennter Ableitung von Schmutz- und Regenwasser
Einstau	An den Schächten des öffentlichen Kanals liegt der Wasserspiegel oberhalb des Rohrscheitels, aber unter der Geländeoberfläche.
Überstau	Bei einem Überstau tritt das Abwasser an den Schächten aus und fließt auf die Gelände- oder Straßenoberfläche
Überflutung	Überflutung findet nach einem Überstau statt, wenn das Abwasser <u>über</u> der Gelände- oder Straßenoberfläche steht oder abfließt
Rückstau	Ein ganz allgemeiner Begriff für einen bestimmten Abflusszustand innerhalb des Kanalnetzes: Rückstau liegt immer dann vor, wenn das Abwasser in einem Kanal oder einer Anschlussleitungen nicht so schnell ablaufen kann, wie es ablaufen könnte, wenn der in Fließrichtung nachfolgende Kanal leer wäre oder gar nicht ablaufen kann. Bei leichtem Rückstau ist der Kanal nur <u>eingestaut</u> . Bei verschärftem Rückstau kann sich die Fließrichtung auch umdrehen und dass Abwasser fließt z.B. aus dem öffentlichen Kanal in die Anschlussleitung zurück.
Rückstauenebene	vom Betreiber des Kanalnetzes festgelegte Höhe, bis zu der der Wasserstand im öffentlichen Abwasserkanal planmäßig ansteigen darf.
Rückstauklappe	ungenauer, umgangssprachlicher Begriff für verschiedene Typen von Rückstausicherungen, siehe auch Abschnitt 1.12
Rückstauverschluss	korrekte Bezeichnung für Rückstausicherungen, bei denen der Durchfluss durch ein Rohr durch technische Einbauten unterbrochen werden kann.
Rückstauschleife	Rückstausicherung, bei der ein schädlicher Rückstau in den Keller dadurch verhindert wird, dass die Druckrohrleitung einer Abwasserhebeanlage in einer Schleife bis über die maßgebende Rückstauenebene geführt wird.
Bemessungsregen	Wird bei der Planung eines Kanals benutzt, um rechnerisch festzulegen, wie groß der Kanal gebaut werden muss.
Jährlichkeit, Wiederholungshäufigkeit	Statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Regen nur einmal in x Jahren auftritt. Ein einjähriger Regen ($n = 1$) wiederholt sich statistisch jedes Jahr, ein fünfjähriger ($n = 1/5 = 0,2$) nur alle fünf Jahre.
Kellerfeuchte durch aufsteigendes Grundwasser	Durch die Zunahme der Niederschläge wird zumindest temporär der Grundwasserstand ansteigen. Dieses von außen anstehende oder drückende Wasser kann zur Kellerdurchfeuchtung führen, wenn die Wände nicht in ausreichendem Maße durchwassersperrende Schutzanstriche etc. geschützt sind.

Zum Schluss

Mit diesem Handbuch haben Sie die wichtigsten Informationen erhalten, die für einen sicheren Schutz gegen Rückstau erforderlich sind.

Hinweis: Die Darstellungen beziehen sich auf das Mischsystem, bei dem Schmutz- und Regenwasser gemeinsam abgeleitet werden. Wenn das öffentliche Kanalnetz im Trennsystem betrieben wird muss Schmutz- und Regenwasser getrennt abgeleitet werden.

Weitere wichtige Informationen finden Sie in diesen Regelwerken

DIN 1986 / 100	Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056
DIN EN 752	Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
DIN 12056	Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden
DIN 13564	Rückstauverschlüsse für Gebäude
DIN 13564 - Teil 1	Rückstauverschlüsse für Gebäude - Anforderungen
DIN 13564 - Teil 2	Rückstauverschlüsse für Gebäude - Prüfverfahren
DIN 13564 - Teil 3	Rückstauverschlüsse für Gebäude - Güteüberwachung

Fragen beantworten Ihnen gerne die Mitarbeiter Stadtwerke Groß-Gerau, Abteilung Stadtentwässerung

Frankfurter Str. 24
64521 Groß-Gerau
Tel.: 06152 / 9315-0
Fax.: 06152 / 9315-20
E-Mail: info@stadtwerke-gg.de

Wir wünschen Ihnen einen jederzeit trockenen Keller!

Der überwiegende Teil der Informationen in diesem Handbuch wurde dem Rückstau-Handbuch der AQUA-Bautechnik GmbH entnommen.

Die Ausführungen wurden auf die Gegebenheiten in der Kreisstadt Groß-Gerau (Stadtwerke Groß-Gerau / Abt. Stadtentwässerung) abgestimmt.

© AQUA-Bautechnik GmbH

Rolshover Str. 45
51105 Köln
Tel.: 0221/87092-0
Fax: 0221/87092-12
E-Mail: koeln@aqua-ing.de
Home: www.aqua-ing.de